TRIVAS
open for innovation and development

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification


Strada Mercur nr.49, Brăila-România
Tel/fax: 0239 629 255
info@trivasgrup.ro|www.trivasgrup.ro
www.casesiinstalatii.ro


Termostat de cameră BM-01


Folosit pentru a controla temperatura unității de aer condiționat sau aparatele de încălzire, dotat cu un controler electromecanic, cu montaj de perete. Senzorul constă într-o pereche de membrane cu gaz sub presiune, gaz sensibil la schimbări de temperatură. În lateral are şi un buton de oprit/pornit. Modelul are un aspect plăcut care se potrivește cu orice spaţiu de locuit sau birou.

Instalarea termostatului

Funcționarea corectă a termostatului depinde în mare masură de alegerea corectă a locului de montaj. Se recomandă montarea pe un perete interior al clădirii, în zonă cu circulație liberă a aerului, departe de surse de căldură, la 1.5 m de pardoseală și ferit de razele directe ale soarelui.

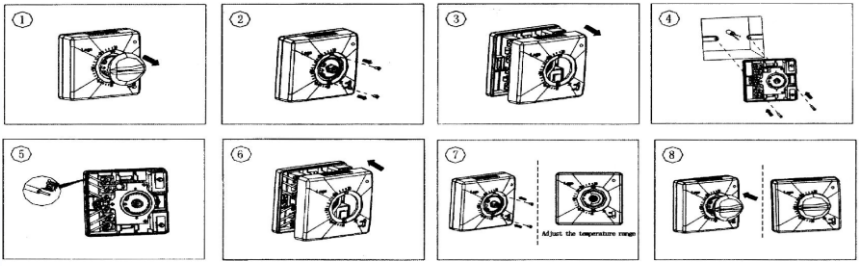

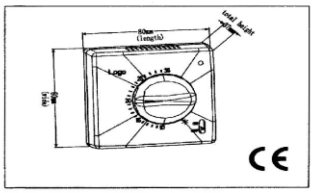

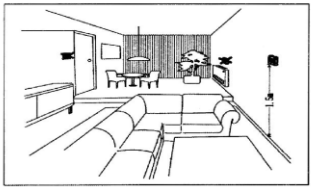


TRIVAS
open for innovation and development

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

Strada Mercur nr.49, Brăila-România
Tel/fax: 0239 629 255
info@trivasgrup.ro|www.trivasgrup.ro
www.casesiinstalatii.ro

ATENȚIE !
În timpul instalării decuplați centrala de la rețeaua de curent electric. Bornele cablurilor de legătură se află în interiorul termostatului. Pentru a avea acces, se va scoate butonul de reglaj și se vor îndepărta șuruburile. Conexiunea se face conform schemei electrice aflată și pe interiorul carcasei.

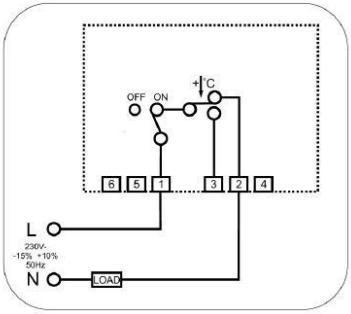



Trăsături
Termostat mecanic de cameră
cu structură simplă
Ușor de operat
Comutator ON-OFF (Pornit/Oprit)

Date tehnice
Intervalul temperaturii: 5-30°C
Evaluat la: 16(4)A / 250V
Diferențial: <1°C
Tipul de senzor: membrană de gaz sub presiune
Mod de instalare: montaj de perete
Dimensiune: 80x80x37cm