SPECIFICAȚII TEHNICE
FILTRU ANTIMAGNETITĂ
MTX-FHP34
(corp purjare)

Utilizarea produsului

Unitatea de decontaminare magnetică poate fi instalată în sistemele de încălzire și în sistemele solare pentru a asigura permanent separarea magnetică și aerisirea automată a instalatiei. Utilizaund filtrul, eliminati zgomotele sistemului, reduceti pierderile de căldură pe suprafața de încălzire și evitați defectarea pompei de circulație. Magnet de putere mare. Unitatea de decontaminare este concepută pentru a separa pulberile din sistem și a le elimina într-o manieră controlată.



Specificații tehnice

Magnet: NdFeb 11.000 /Gauss G3/4 MF


Corp filtru:MTX-FHP34 /Grad filtrare 800µm

Compatibilitate fluide: apa, PH = 6.5÷8.5

Presiune maxima de functionare: 10 bari

Temperatura de functionare: 4÷80 °C/plastic/ 4÷100°C/alama

Dimensiuni

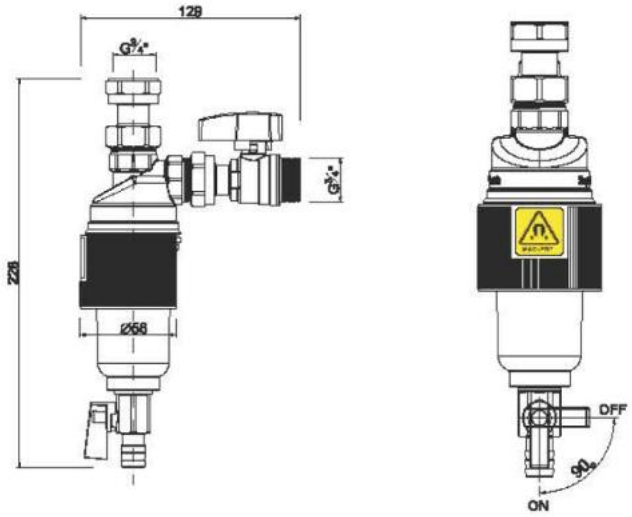



TRIVAS grup
Your Partner in HVAC & Green Energy

CERTIFIED ISO 9001 BUREAU VERITAS

CERTIFIED ISO 14001 BUREAU VERITAS

Strada Mercur nr.49,
Brăila, România
Tel. 0339 732 728
info@trivasgrup.ro
www.trivasgrup.ro